

LEGENDE


- XXX

Coffret Télégrismétrie
- XXX

: Arrivée depuis XXX
- XXX→

: Départ vers XXX
- Voie définitivement remblayée (sel)
- ///

Rempli 50% sel. Non circulaire

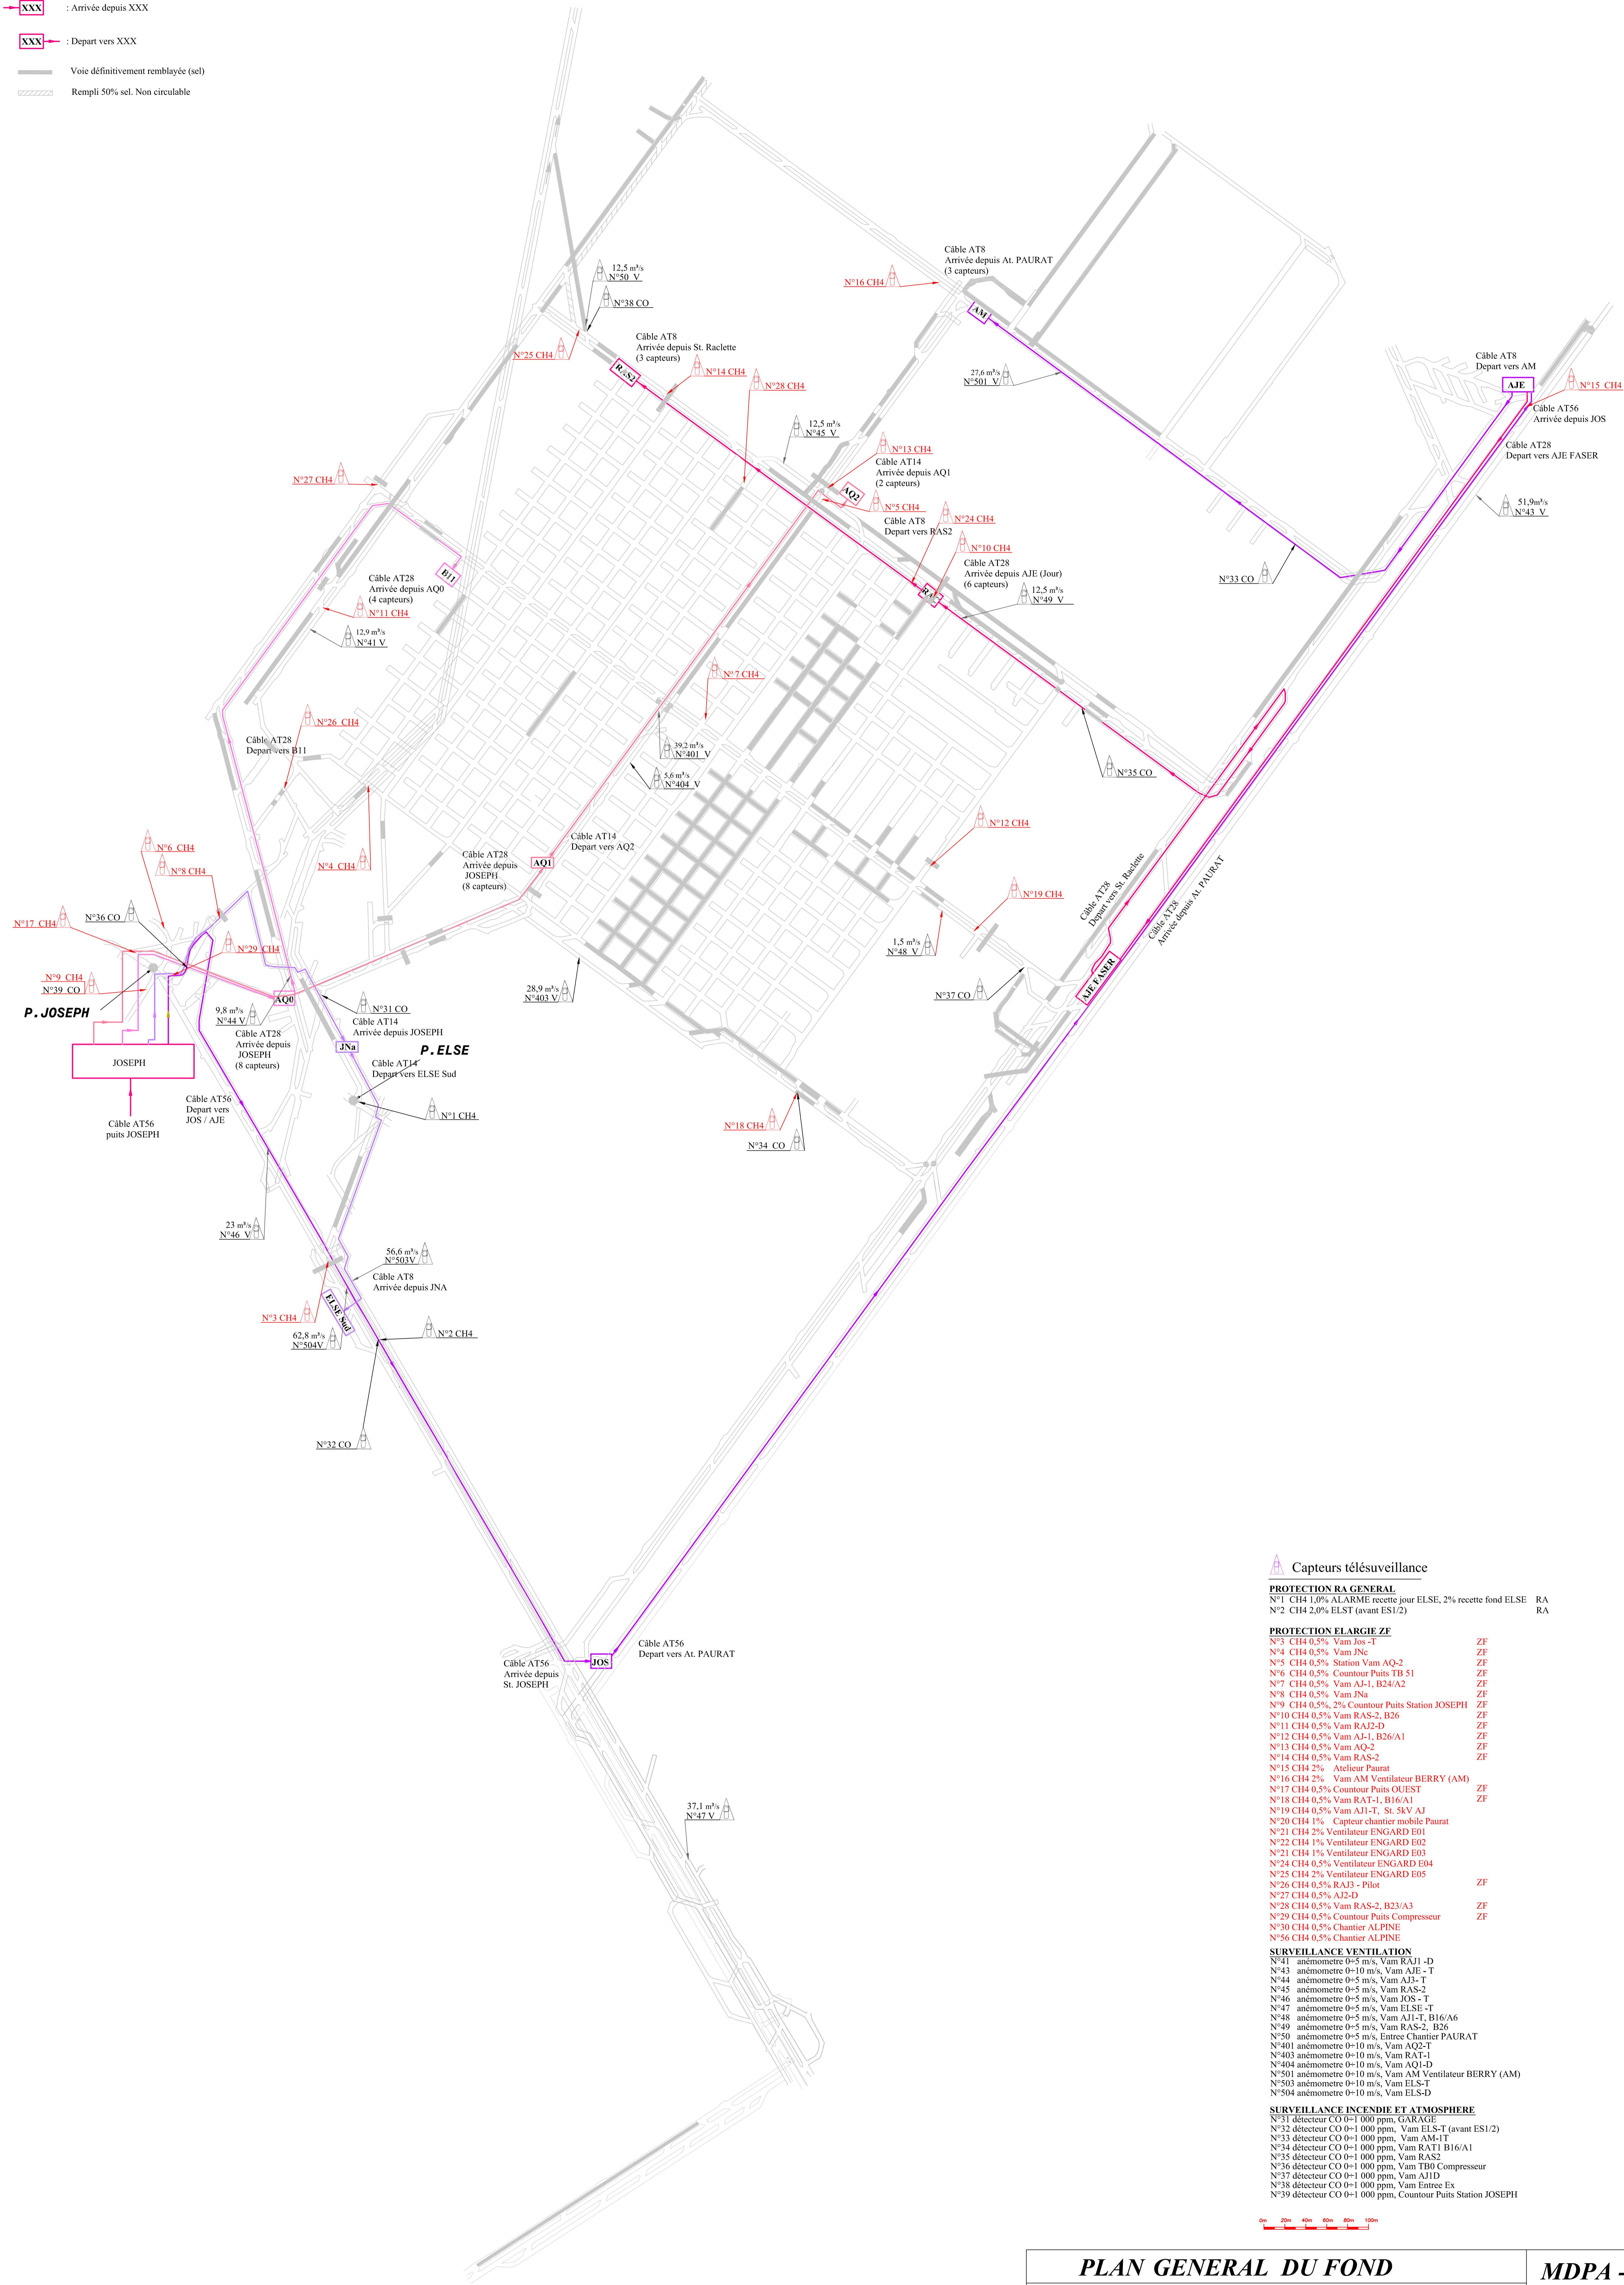

Capteurs télésuveillance

- PROTECTION RA GENERAL**  
N°1 CH4 1.0% ALARME recette jour ELSE, 2% recette fond ELSE RA  
N°2 CH4 2.0% ELST (avant ESI/2) RA
- PROTECTION ELARGIE ZF**  
N°3 CH4 0.5% Vam Jos -T ZF  
N°4 CH4 0.5% Vam JNe ZF  
N°5 CH4 0.5% Station Vam AQ-2 ZF  
N°6 CH4 0.5% Countour Puits TB 51 ZF  
N°7 CH4 0.5% Vam AJ-1, B24/A2 ZF  
N°8 CH4 0.5% Vam JNa ZF  
N°9 CH4 0.5%, 2% Countour Puits Station JOSEPH ZF  
N°10 CH4 0.5% Vam RAS-2, B26 ZF  
N°11 CH4 0.5% Vam RAJ2-D ZF  
N°12 CH4 0.5% Vam AJ-1, B26/A1 ZF  
N°13 CH4 0.5% Vam AQ-2 ZF  
N°14 CH4 0.5% Vam RAS-2 ZF  
N°15 CH4 2% Atelier Paurat  
N°16 CH4 2% Vam AM Ventilateur BERRY (AM)  
N°17 CH4 0.5% Countour Puits OUEST ZF  
N°18 CH4 0.5% Vam RAT-1, B16/A1 ZF  
N°19 CH4 0.5% Vam AJ1-T, St. SKV AJ  
N°20 CH4 1% Capteur chantier mobile Paurat  
N°21 CH4 2% Ventilateur ENGARD E01  
N°22 CH4 1% Ventilateur ENGARD E02  
N°21 CH4 1% Ventilateur ENGARD E03  
N°24 CH4 0.5% Ventilateur ENGARD E04  
N°25 CH4 2% Ventilateur ENGARD E05 ZF  
N°26 CH4 0.5% RAJ3 - Pilot ZF  
N°27 CH4 0.5% AJ2-D  
N°28 CH4 0.5% Vam RAS-2, B23/A3 ZF  
N°29 CH4 0.5% Countour Puits Compresseur ZF  
N°30 CH4 0.5% Chantier ALPINE  
N°36 CH4 0.5% Chantier ALPINE
- SURVEILLANCE VENTILATION**  
N°41 anémomètre 0-5 m/s, Vam RAJ1 -D  
N°43 anémomètre 0-10 m/s, Vam AJE - T  
N°44 anémomètre 0-5 m/s, Vam AJ3- T  
N°45 anémomètre 0-5 m/s, Vam RAS-2  
N°46 anémomètre 0-5 m/s, Vam JOS - T  
N°48 anémomètre 0-5 m/s, Vam AJ1-T, B16/A6  
N°49 anémomètre 0-5 m/s, Vam RAS-2, B26  
N°50 anémomètre 0-5 m/s, Entrée Chantier PAURAT  
N°401 anémomètre 0-10 m/s, Vam AQ2-T  
N°403 anémomètre 0-10 m/s, Vam RAT-1  
N°404 anémomètre 0-10 m/s, Vam AQ1-D  
N°501 anémomètre 0-10 m/s, Vam AM Ventilateur BERRY (AM)  
N°503 anémomètre 0-10 m/s, Vam ELS-T  
N°504 anémomètre 0-10 m/s, Vam ELS-D
- SURVEILLANCE INCENDIE ET ATMOSPHERE**  
N°31 détecteur CO 0-1 000 ppm, GARAGE  
N°32 détecteur CO 0-1 000 ppm, Vam ELS-T (avant ESI/2)  
N°33 détecteur CO 0-1 000 ppm, Vam AM-IT  
N°34 détecteur CO 0-1 000 ppm, Vam RAT1 B16/A1  
N°35 détecteur CO 0-1 000 ppm, Vam RAS2  
N°36 détecteur CO 0-1 000 ppm, Vam TB0 Compresseur  
N°37 détecteur CO 0-1 000 ppm, Vam AJ1D  
N°38 détecteur CO 0-1 000 ppm, Vam Entrée Ex  
N°39 détecteur CO 0-1 000 ppm, Countour Puits Station JOSEPH